



O Z N Á M E N Í

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Malý Rapotín, že v termínu

leden/2025 – březen/2025

bude v této oblasti prováděna

**stavba, která řeší zřízení nového odběrného místa,
dle projektu vypracovaného společností
OMEXOM GA Energo s.r.o.**

Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,
Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,
tel.: 373303184, fax.: 377542385.

IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch.rejstříku u Krajského soudu
v Plzni, odd.C a vl.4355

Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb., novelizován
z.č.670/2004. Případná majetková újma na nemovitostech a
porostech bude nahrazena dle téhož zákona.

OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň
IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812
Tel.: 373 303 111 100

► **OMEXOM GA Energo s.r.o.**

Na Střílně 1929/8
323 00 Plzeň-Bolevec
T +420 373 303 111, www.gaenergo.cz

HL sídlo: Plzeň - Obchodní rejstřík: IČ 49196812, odd. C, vl. 4355, Krajský soud v Plzni
Jednatelé: Zdeněk Židek - Václav Hubač - Ing. Aleš Uldrych



Technické řešení:

Stavba řeší zřízení nového odběrného místa pro pozemek p.č.67/10 s hlavním jističem 3x25A v Obci Malý Rapotín. Stávající vedení AYKY 4x70 se v zeleném pásu u místní komunikace odkope, přeručí a naspojuje na dvě nová vedení, která budou uložena v zeleném pásu. Nová kabelová vedení AYKY 4x70 se ukončí v nové pojiskové skříni SJZ:P20 (SS100NKE1P-C DCK 3X16DA), která bude umístěna na pozemku p.č.67/3 za oplotněním připojovaného pozemku. Stavba bude řešena dle §171 zákona č. 283/2021 Sb., Stavebního zákona.

V zeleném pásu mimo místní komunikaci bude kabelové vedení NN uloženo v minimální hloubce 0,7 m.

Délka nové kabelové trasy NN AYKY 4x70 je cca 10 m.
Číslo evidenčního celku NN: 510866-0001

Poznámky:

Napáťová hladina NN: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN-C. Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1 (v aktuál. znění).

Ochranné pásma:

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV (dle Energetického zákona 458/2000 Sb. č. 314/2009, §46 Ochranné pásma), tzn. 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Bude respektována min. vzdálenost od ostatních objektů a zařízení infrastruktury dle ČSN 73 6005.

Zákras sítí podzemní a nadzemní infrastruktury je pouze orientační, přesné určení polohy nového vedení NN bude provedeno při realizaci po vytyčení stávajících sítí.


Před započítím vlastních montážních (výkopových) prací je nutné dodržet podmínky stanovisek jednotlivých správů stávajících podzemních zařízení, tj. znovu ověřit existenci stávajícího podzemního zařízení.

Souřadnice k vytyčení skříně:


celkem 4 body k vytyčení

X	Y	roh skříně
1. -872894,1998	-1057521,249	roh skříně
2. -872893,8664	-1057521,3137	roh skříně
3. -872893,9309	-1057521,5291	roh skříně
4. -872894,2443	-1057521,4645	roh skříně

Řez výkopem ve volném terénu pro 2 kabely NN

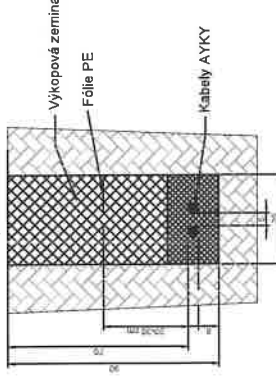

AUTORIZACE:

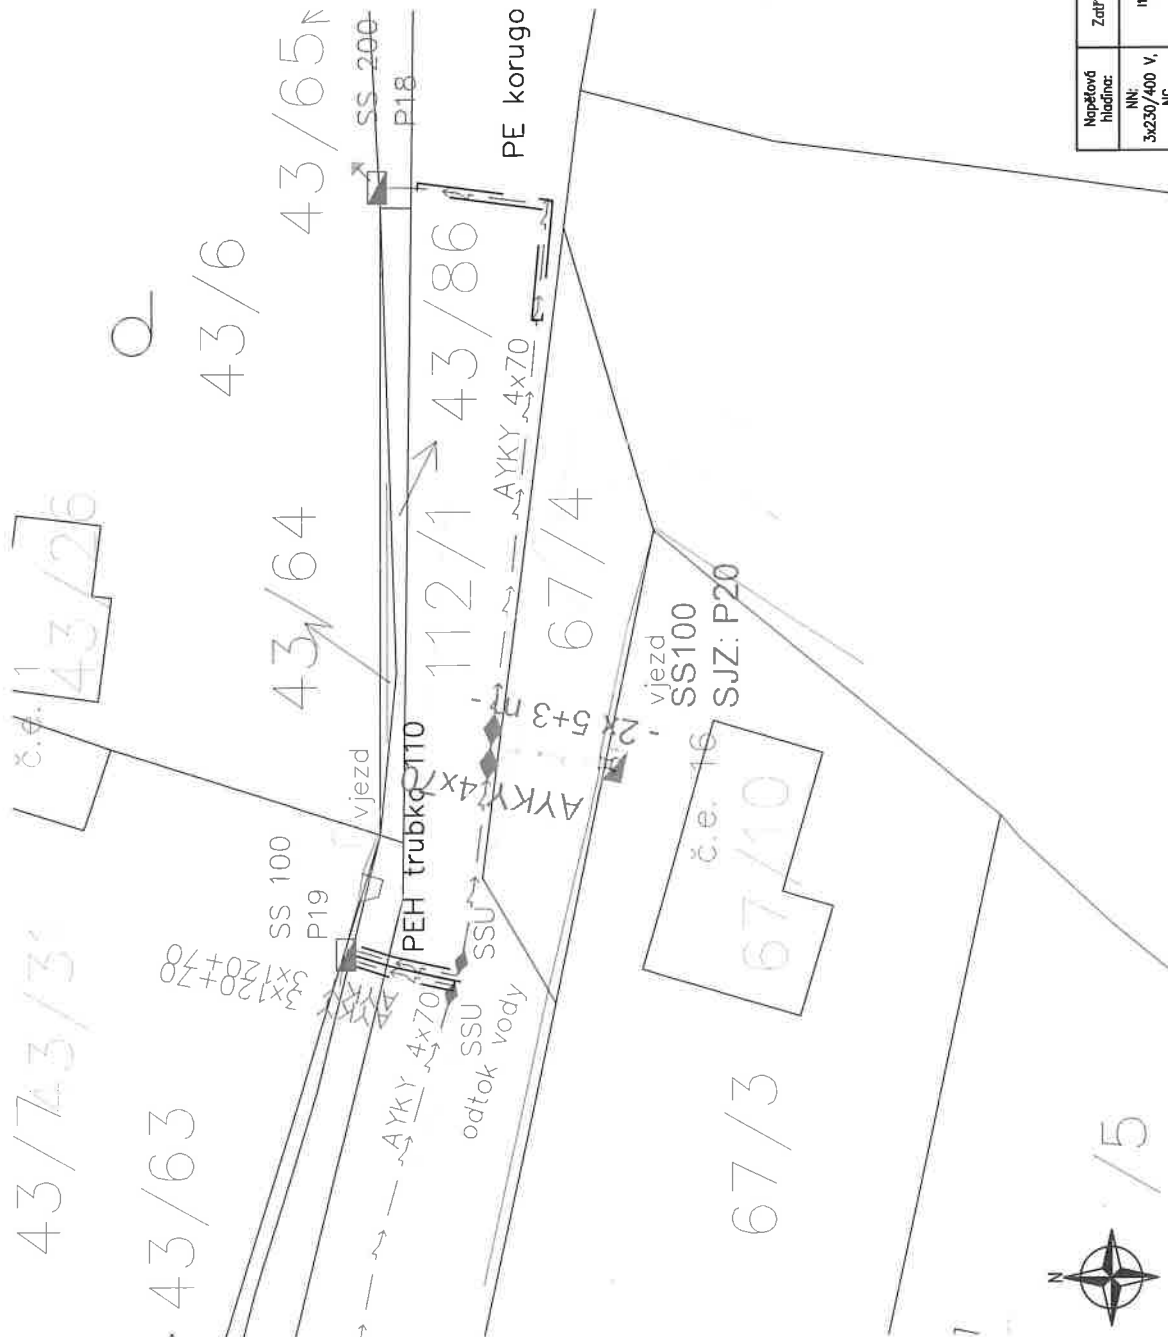

Legenda

- Slávající zařízení ČEZ NN: [Symbol]
- Kabelové zemní vedení: [Symbol]
- rozpojovací skřín' uzemnění: [Symbol]
- chránička: [Symbol]
- Montáž zařízení ČEZ NN: [Symbol]
- Kabelové zemní vedení pojisková skřín' spojka: [Symbol]
- slinice: [Symbol]
- vjezdy, vstupy: [Symbol]
- výškopis: [Symbol]
- ploty: [Symbol]
- stromy, porost: [Symbol]
- hranice KN stavu: [Symbol]
- slučky: [Symbol]
- číslo KN stavu: 890/14
- Ostatní značky: [Symbol]

Napěťová hladina: NN: NC	Zatřídění oblasti: II (SN0, TN0) L25 m/A	Umístění, identifikace lokality stavby: Kraj: Plzeňský, Okres: Tachov, k.ú. Malý Rapotín	Zastavěné/nezastavěné území: Zastavěné území
Vypracoval: Jakub Rotterberg	Investor: K. Tachov, TC, Malý Rapotín, č.p.67/10, KNN číslo stavby: IV-12-0023941	Stavba výkresu: D.1	
Pracovník: Ing. Kateřina Kováčová	Číslo zakázky: P.0729309.6.28		
Schválil: Ing. K. Kováčová / 0202349	Stavba PD: DPS		
OMEXOM	ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín IV		
OMEXOM GA Energo s.r.o. Na Sítině 1929/B CZ - 323 00 Plzeň - Bolevec tel: +420 373 303 111	Název dokumentace: Situční výkres montáže		
	Datum: 10/2024		
	Formát: 1 x A3		
	Měřítko: 1:200		
	Achizní číslo: GA-P.0729309.6.28		

